
PRIMEIRO COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA SESC/GO Nº 22/01.00011

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – Administração Regional do Estado de Goiás, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, os esclarecimentos dos questionamentos, da licitação em epígrafe, que tem como objetivo a **REFORMA DA UNIDADE SESC JATAÍ**, conforme disposto abaixo:

Questionamentos

1. ONDE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO DESCRITO NO ITEM 6.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA?

Resposta: As diretrizes para os serviços constam descrito no tópico 3.5.2 Impermeabilização da Cobertura do Auditório e das Lajes com Impermeabilizante Líquido Aplicado a Frio da Especificação Técnica.

2. NO ITEM 6.3 A QUANTIDADE DE 230 UNIDADES SE REFERE ÀS TRINCAS? QUAL O TAMANHO DESSAS TRINCAS?

Resposta: São trincas (aberturas até 3mm) existentes na proteção mecânica das lajes que serão impermeabilizadas. O procedimento de calafetação de trinca antecede a aplicação do sistema de impermeabilização líquida.

3. OS ITENS 6.4 E 6.5 REFERENTES A IMPERMEABILIZAÇÃO, COMO É O ACESSO PARA REALIZAR O SERVIÇO? ALTURA QUE SERÁ REALIZADO?

Resposta: Algumas das lajes o acesso é realizado através de escada móvel e montagem de andaime. Para o prédio principal, mais alto deles (03 pavimentos), é feito por alçapão interno do prédio para cobertura.

4. POSSUI O PROJETO DESTA QUADRA EM PDF E DWG? SE SIM, PODERIA ME ENCAMINHAR JUNTO COM A RESPOSTA DESTES E-MAIL?

Resposta: Os projetos constam no Anexo II – Especificação Técnica pág. 08 e 18. Segue em anexo os arquivos:

- Layout Ginásio Jataí e
- Planta Baixa – Impermeabilização.

5. O ITEM Nº 3.1.4, PRECISO DE UMA ESPECIFICAÇÃO MELHOR DO MATERIAL E DO SERVIÇO?

Resposta: Conforme Especificação Técnica, tópico 3.2. Tratamento Termoacústico da Cobertura do Ginásio de Esporte, segue as informações necessárias para a execução do serviço.

Para o novo tratamento térmico do Bloco Ginásio a contratada deverá retirar todas as telhas metálicas da cobertura e rufos e instalar sobre a estrutura do telhado o sistema de feltro de lâ de vidro Facefelt 4+ da Isover considerando as orientações do manual de instalação do fabricante e garantindo o perfeito acabamento do sistema.


Segue maiores detalhes descritos nos itens:

3.2.4 - Isolação para coberturas


3.2.5 – Aplicação

Goiânia, 06 de março de 2023.

Comissão de Licitação
Sesc/GO

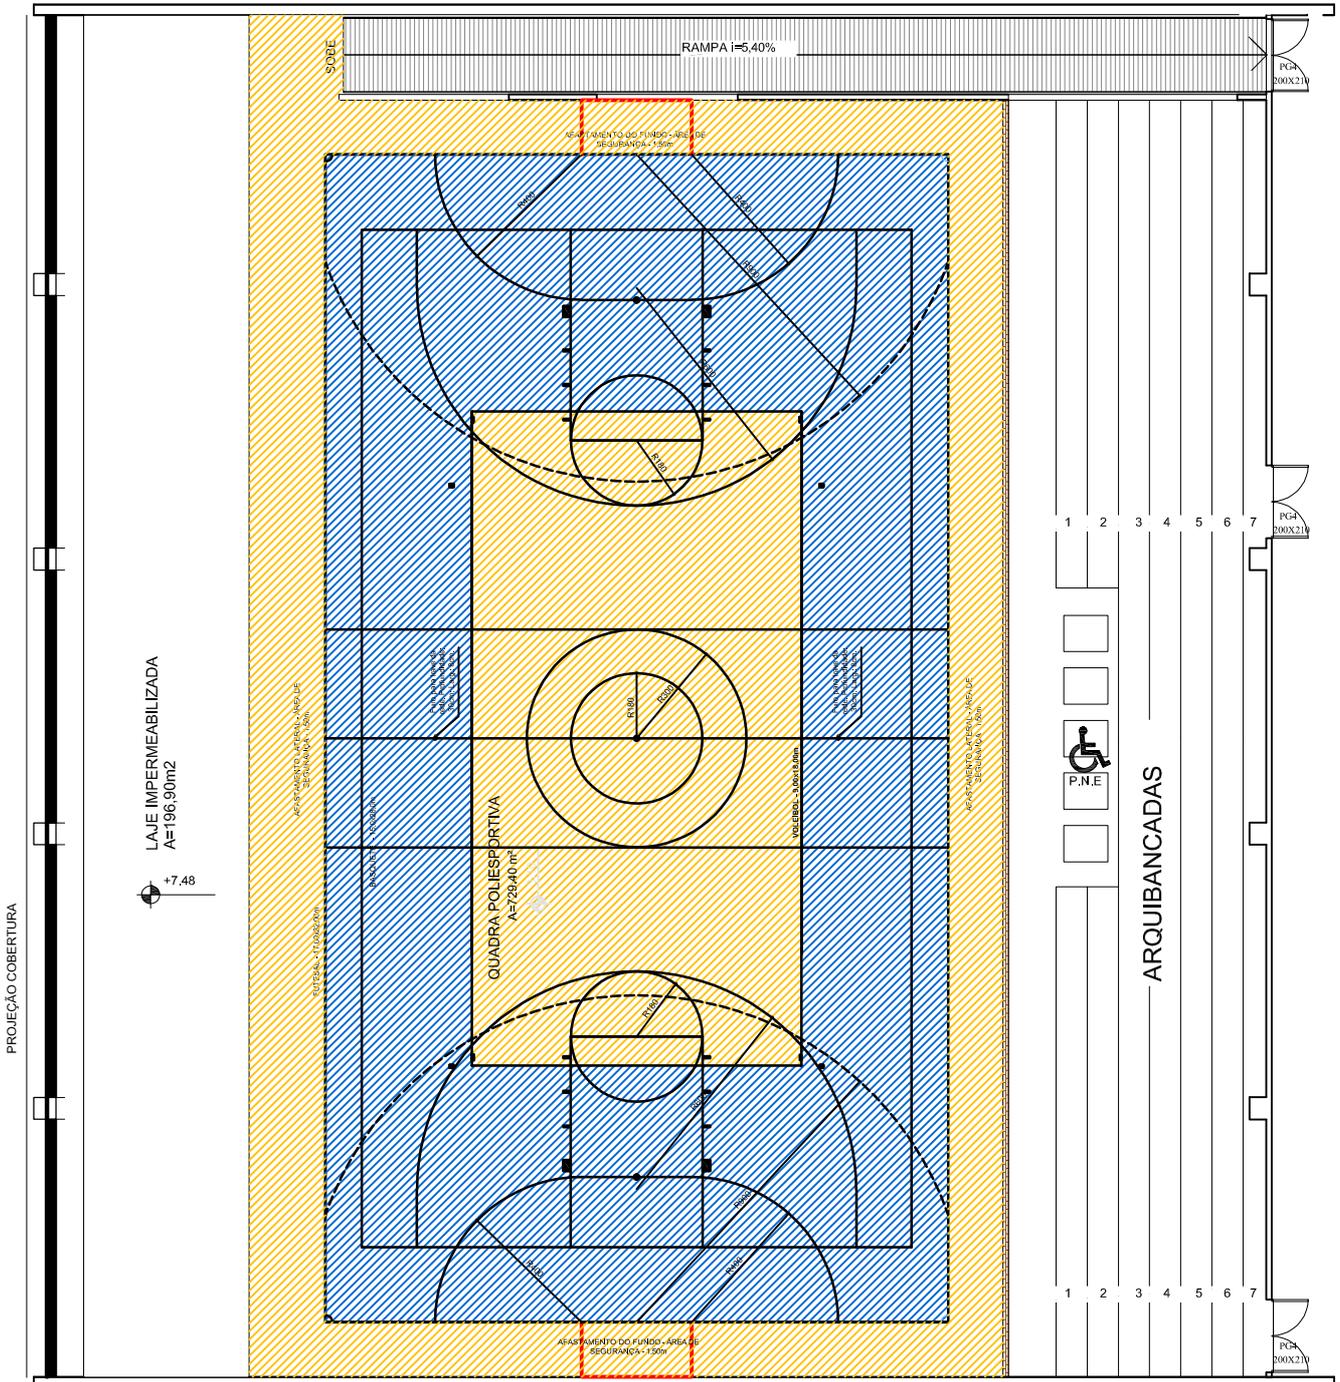

- PINTURA EPÓXI - COR AMARELA - ÁREA = 345,20M²
- PINTURA EPÓXI - COR AZUL - ÁREA = 384,20M²

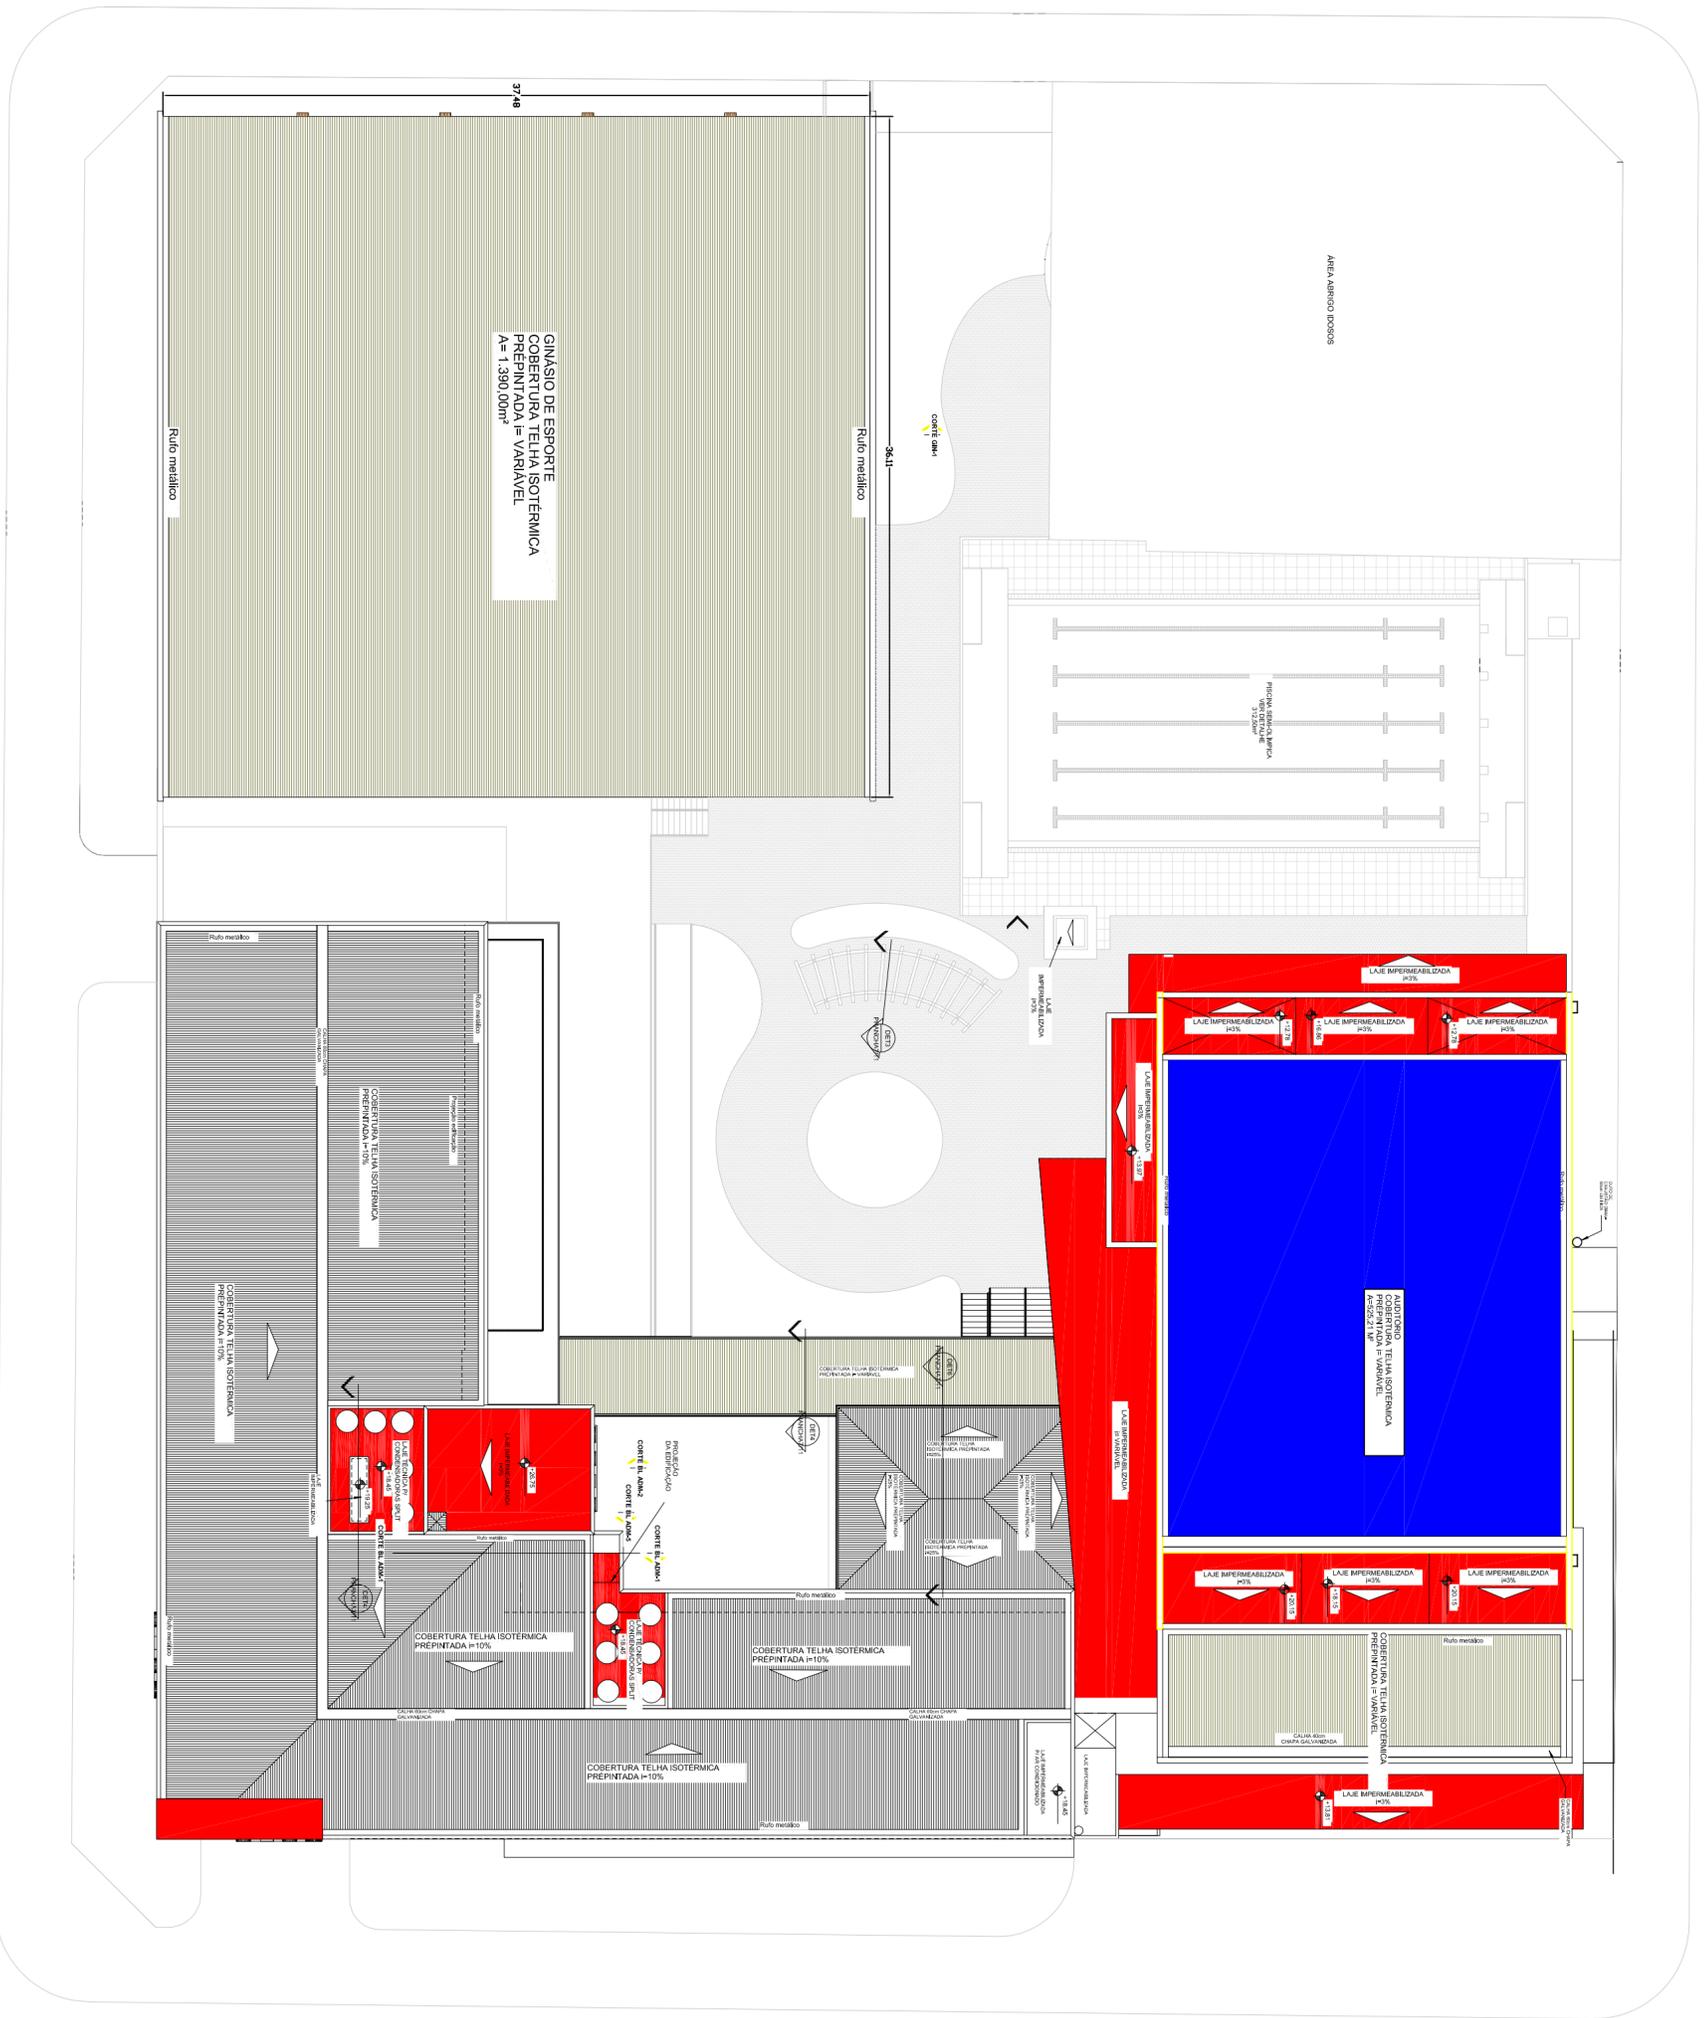

GINASIO DE ESPORTE
 COBERTURA TELHA ISOTERMICA
 PREPINTADA P=VARIÁVEL
 A= 1.390,00M²

ÁREA ABERTO DOBROS

AUDITÓRIO
 COBERTURA TELHA ISOTERMICA
 PREPINTADA P=VARIÁVEL
 A= 252,19M²

COBERTURA TELHA ISOTERMICA
 PREPINTADA P=10%

- COBERTURA A SER IMPERMEABILIZADA
- LAJES A SEREM IMPERMEABILIZADAS
- TELHADOS EXISTENTE SEM ALTERAÇÃO